

# 報告 2020年度講道館杯での感染対策について

感染対策マネージャー 三上靖夫

感染対策チーム：三上、柵山（サブ）、立石、井汲、神谷、全柔連大会事業課スタッフ

## 基本方針

1. 感染を疑う人を会場に入れない 来場予定者全員に感染予防策の徹底を周知
2. 会場内での徹底した感染対策  
無観客でも多くの来場者 前日 563名、1日目 900名、2日目 840名


## 感染予防についての注意喚起と同意書・健康チェック表提出の義務化

1. 手指衛生
2. 密となる場所へ行かない
3. 健康チェック表の記載
4. 選手を検査するにあたり陽性となった選手の関係者は入場不可、または退場  
※新型コロナウイルス感染症検査を行う場合

## 出場選手への注意喚起と同意書・健康チェック表提出の義務化、所属長の証明書

- ※ 健康チェック表に日々の稽古場所の記入、指導者のサイン
- ※ 所属に感染を疑う体調不良者が練習に参加していないことを証明する証明書

## 会場入口でのフロー 検温、手指消毒、健康チェック表と同意書確認

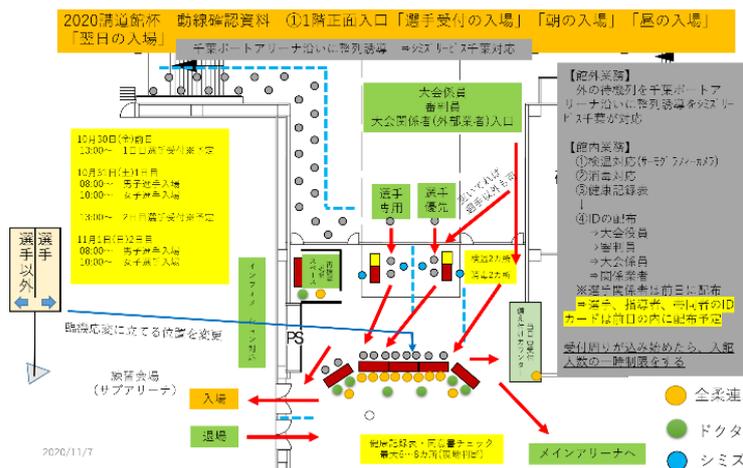

サーモグラフィで検温



OKなら手指消毒



同意書と健康チェック表の確認



確認で問題なければシールをIDに

### 入場プロトコル

必ず、医師もしくは大会運営にかかわるスタッフが確認する事

- 37度以上の場合
- 非接触体温計で計測 37度未満 → OK
  - × 腋窩体温計で計測 37度未満 → OK
  - × 健康チェック表で常時37前後であればOK
  - × 入場不可

健康チェック表  
3日前以降にいかなる症状でもチェックあり → 入場不可

最初の1週間連続した2日以内の37度の発熱や諸症状  
後半の1週間で4日前までの1日だけに37度の発熱や諸症状  
いずれかなら入場OK


## 来場者のチェック結果

- ・発熱者：健康チェック表で14日間のほとんどで37.0℃を超えていた帯同者1名
  - ➡ 健康チェック表の体温記載で確認 入場許可
- ・健康チェック表で1週目に37℃超えが2日、次の日にノドの痛みあり
  - ➡ アリーナ職員でアリーナ業務で来場 参加者と導線交わらず入館許可

## 会場内での感染対策

### 1. 会場内導線 柵山先生

#### 2020年度の資料

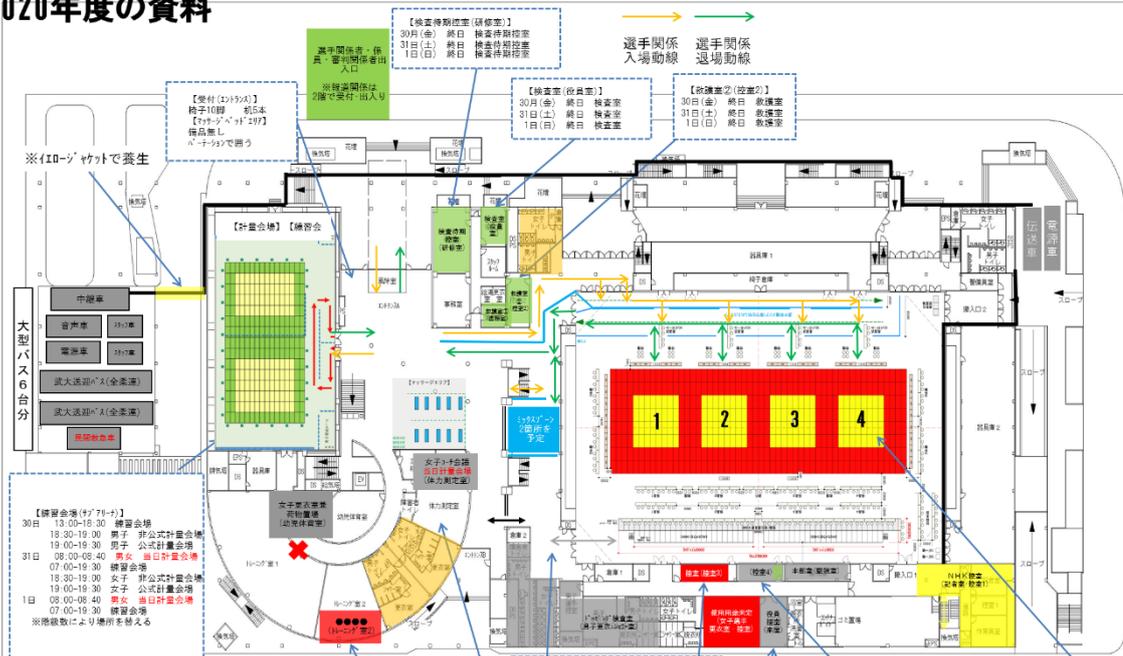


### 2. アルコールの配置、トイレの清掃は2時間毎に行った

## 2020講道館杯/COVID19対策消毒液設置計画 20201015

### 2020年度の資料

※8:00~9:00の間、2階の警⑥~⑩の内1名を配置

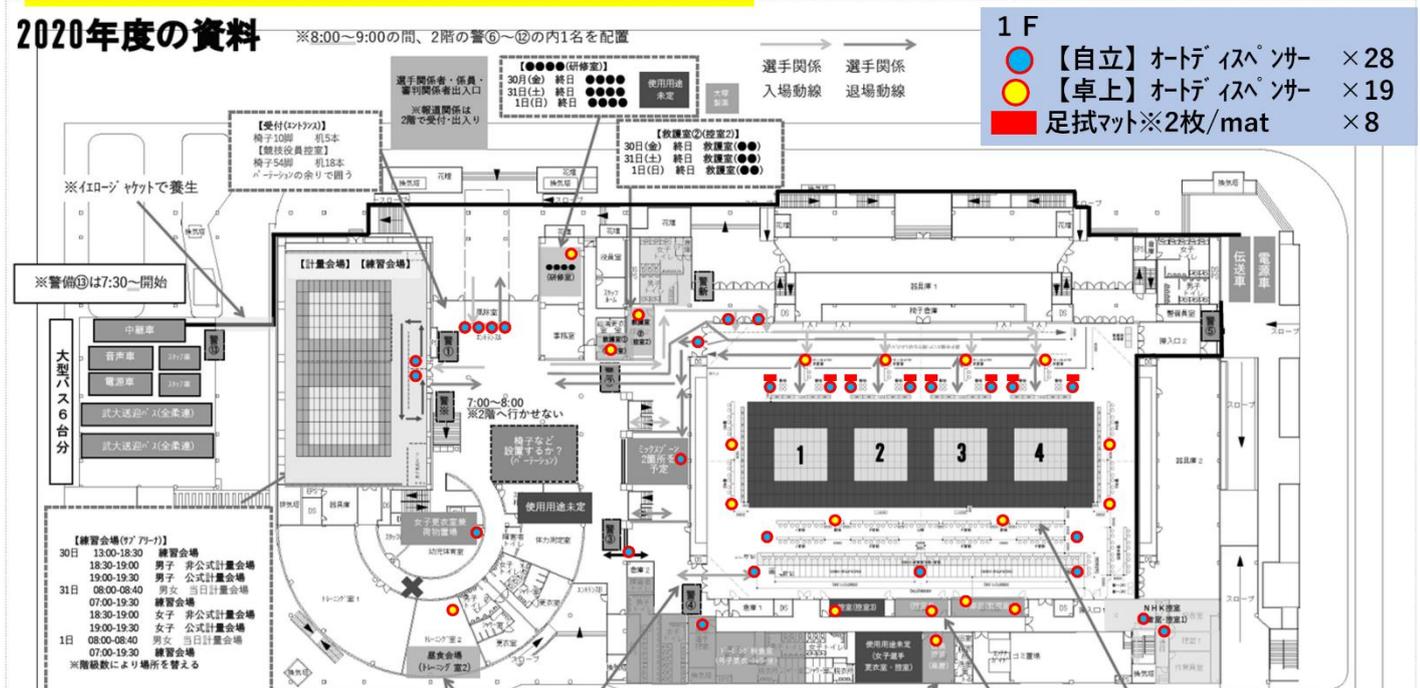

使用した消毒液（塩化ベンザルコニウムは新型コロナウイルスに有効）  
 ([https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku\\_00001.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html))

**特長**

- 水洗い不要の速乾性手指消毒剤。
- 広範囲の微生物に対して短時間で効力を発揮します。
- 3種類の保湿剤配合により使用後手に潤いを与えるだけでなく、さらさら・すべすべ感も与えます。

**成分**

有効成分：ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%  
 その他の成分：エタノール、ポリオキシエチレンラノリン、他2成分含有



100mL



1L（ポンプ同梱）



1L（つけかえ用）



4L

### 3. 足ふきマットの設置 アルボナースを含浸 審判にも畳に上がる前に踏むよう要請



#### 除菌マット テラシック®


材質 表面ポリプロピレン100%（着着ポリプロピレン）、裏面塩化ビニール、ふち塩化ビニール

規格色 緑  
 厚さ 約8.0mm  
 重量 約2.5kg  
 元払単位 5枚

品番	規格サイズ	価格(税抜)	JANコード
MR-120-542-1	750×900mm	¥9,800	681917

●除菌液約1.5Lが適量です。

**防菌** E0950115



表面形状



#### 4. 畳の消毒

指針に沿った畳の消毒 次亜塩素酸ナトリウム 0.02% (ハイターを希釈)

2020講道館杯兼選抜 畳消毒/洗浄計画 2020/10/23

0.02%次亜塩素酸ナトリウムによる消毒  
※メイン：大会スタッフ、サブ：シミズオクト様へ依頼

パワーウォーターによる洗浄  
※シミズオクト様へ依頼  
10/31(土)

時間	予定	メイン	サブ
8:00	男子入場		
8:30			
9:00			
9:30	メインでの練習終了	終了後に消毒	同じタイミングで消毒
10:00	男子開始/女子入場		
10:20			
11:00		試合を中断し消毒	定刻で消毒
11:30			
12:00	女子開始	開始前に消毒	
12:30			
13:00	決勝ラウンド開始	開始前に消毒	定刻で消毒
13:30			
14:00	三位決定戦開始	開始前に消毒	
14:30	決勝戦前転換作業	作業前に消毒	
15:00	決勝戦開始	決勝戦中 各階級表転換終了後のイン タビュー中に消毒を行う	定刻で消毒
15:30			
16:00			
16:30			
17:00	決勝戦終了/転換作業	作業後に消毒	定刻で消毒
17:30			
18:00			
18:30	非公式計量開始	開始前に消毒	開始前に消毒
19:00	公式計量開始		
19:30	公式計量終了	終了後に清掃	終了後に清掃
20:00			




クリップをカチッと音がするまでつまみ、シートをセット後戻します。



ヘッド裏は波型クッション付きで床面に確実にフィットします。

再生材使用

軽さと使いやすさを優先。軽量&コンパクト。  
1充電あたりの稼働量 約28L (約1時間)  
2段伸縮式 ノズルパイプ  
一般向  
肩掛式  
5L [タンク容量] 総質量: 1.3kg±2  
MUS052DW/DZ  
最高圧力 0.15MPa



以上